

事務所における環境保全の取組み

本社・支店・営業所は、各事務所管理会社の環境管理体制に応じた取組みを行っています。

◆ 2012年度環境保全

	単位	2010 年度	2011 年度	2012 年度
総エネルギー使用量（燃料原油換算）	kl	425.4	382.4	359.0
電力	kl	315.2	279.9	265.0
燃料	kl	110.1	102.6	94.0
水使用量	m ³	7911	7354	6845
二酸化炭素排出量	t-CO ₂	753.5	673	730.0
廃棄物発生量	t	263.2	320.4	260.0

2012 年度は、新本社への移転に伴う LED 照明など設備改善と、省エネシールによる啓蒙活動によりエネルギーの使用量は減少しました。しかし、原子力の問題により二酸化炭素への換算係数が増加したため、二酸化炭素の排出量は増加しました。

事務所の環境対応活動の事例を以下に紹介します。


・環境目標達成のための啓蒙ポスターの作成

2012 年度も「省エネに協力しよう」のポスターを更新し、各事務所・工場で掲示しています。毎日事務所各フロアの室内温度・湿度を測定し、空調機の温度調整に役立てています。また、扇風機などを利用して、暖かい・冷たい空気を混ぜる工夫をしています。太田工場では、「冬期みんなで節電 6%」を目標に、冬期省エネポスターを掲示、空調機管理基準の遵守を実施しました。



・ 電力管理図の掲示

当社では、本社をはじめ、各支店で電力管理図を作成、掲示して省エネの意識付けを行っています。
下のグラフは、九州支店の管理図を示します。

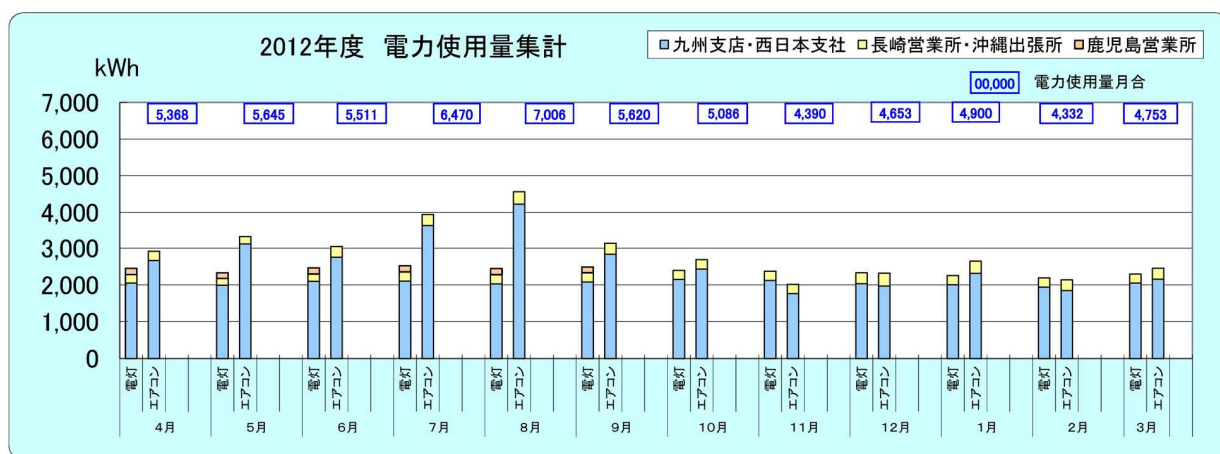

・ クールビズの実施

2012年度もクールビズを行ないました。従来6月から9月まででしたが、期間を広げ5月14日から10月31日までをクールビズ期間としました。室内温度は28℃を目安に、働き易い職場環境作りに気配りしています。

・ 省エネシール

石興本社と辰巳オフィスを外神田の新本社に移転する際、スタートから省エネの意識付けを行うことを目的に省エネシールを作成することとしました。工場関係者とも相談を行い、工場事務所にも適用することとして1000枚作成しました。それを各支店事務所にも配布し、9月から全事務所で省エネ管理を行っています。

省エネルギー		管理責任者		空調機	
設定温度を守りましょう					
室内温度目標値					
冷房	暖房	副	正		
28℃	20℃				