


## 事務所における環境保全の取組み

本社・支店・営業所は、各事務所管理会社の環境管理体制に応じた取組みを行っています。

### ◆ 2013年度環境保全

	単位	2011年度	2012年度	2013年度
総エネルギー使用量（燃料原油換算）	kl	382.4	359.0	<b>290.9</b>
電力	kl	279.9	265.0	<b>201.9</b>
燃料	kl	102.6	94.0	<b>89.0</b>
水使用量	m <sup>3</sup>	7354	6845	<b>5811</b>
二酸化炭素排出量	t-CO <sub>2</sub>	673.0	730.0	<b>654.0</b>
廃棄物発生量	t	320.4	260.0	<b>336.8</b>

2013年度における本社の電力使用量は事務所統合効果とLED照明効果、省エネ啓蒙効果により2012年度対比大幅削減しました。但し、2012年8月、9月は本社移転に伴う工事等の電力使用量が加算されており参考数値となります。

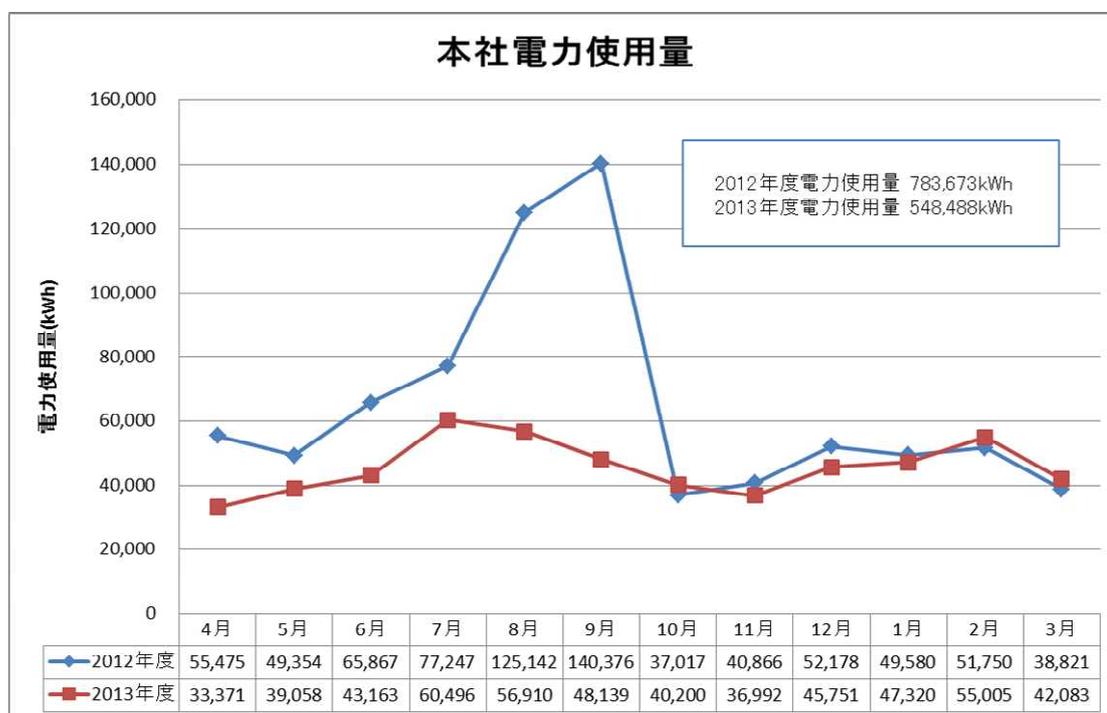

・環境目標達成のための啓蒙ポスターの作成

2013 年度も「省エネに協力しよう」のポスターを更新し、各事務所・工場で掲示しています。毎日事務所各フロアの室内温度・湿度を測定し、空調機の温度調整に役立てています。また、扇風機などを利用して、暖かい・冷たい空気を混ぜる工夫をしています。また、工場現場においても省エネ垂れ幕を掲示し啓蒙活動を強化しています。

省エネポスター




環境垂れ幕



・電力管理図の掲示

当社では、本社をはじめ、各支店で電力管理図を作成、掲示して省エネの意識付けを行っています。下のグラフは、大阪支店の管理図を示します。

大阪支店 2013 年度電力使用量集計

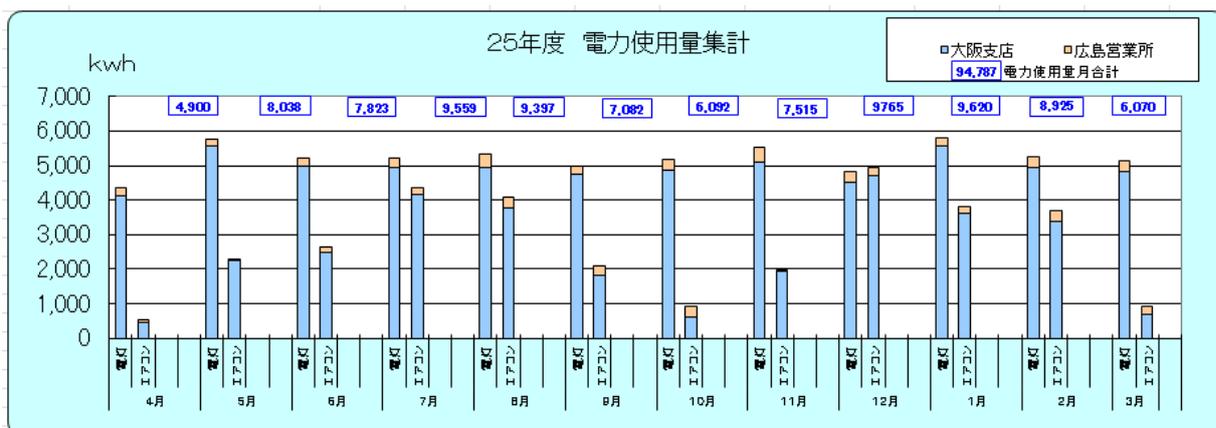

・クールビズの実施

2013 年度もクールビズを行ないました。5月13日から10月31日までをクールビズ期間としました。室内温度は28℃を目安に、働きやすい職場環境作りに気配りしています。